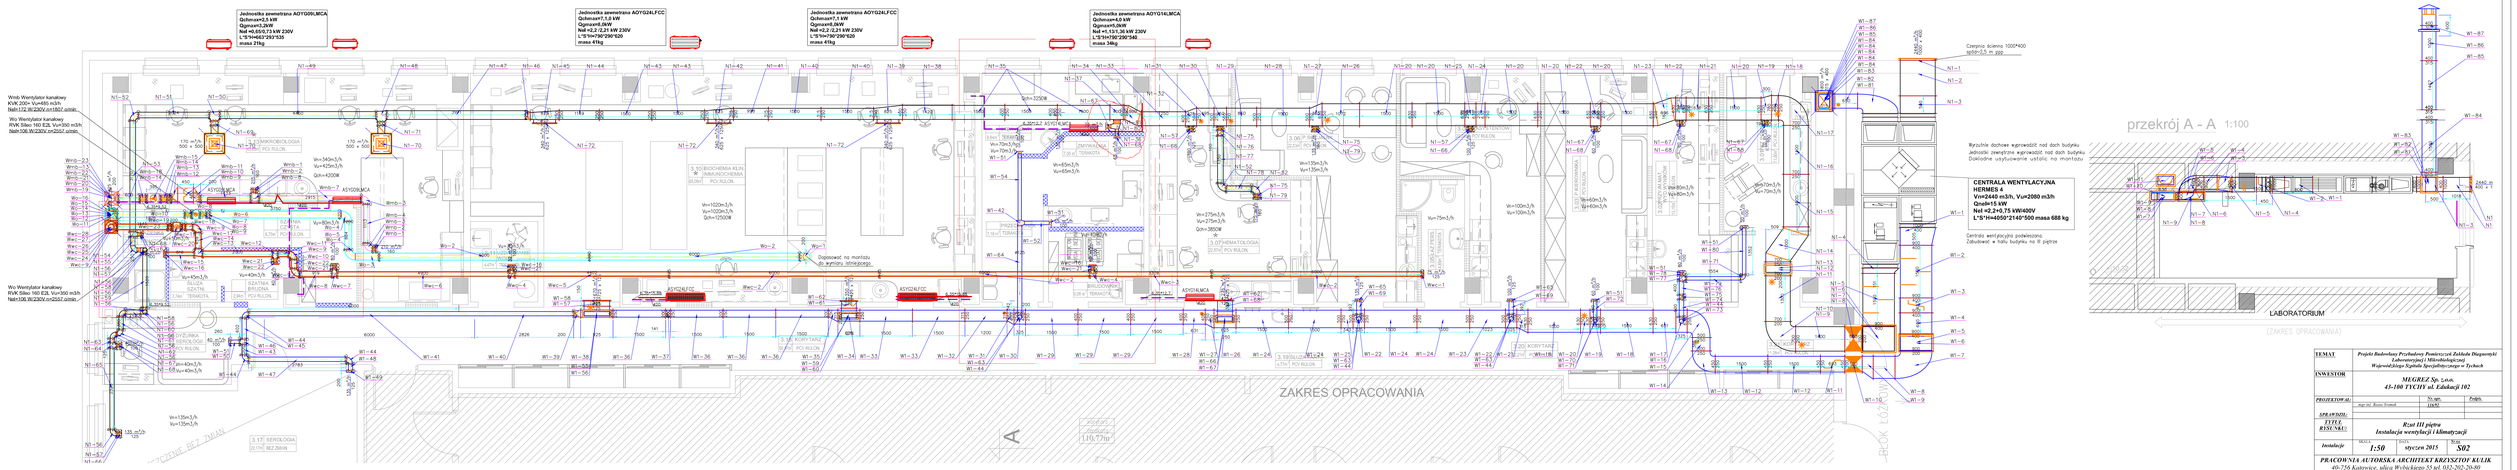
Jednostka powietrzna AOYG09LMCA
Qchłodz=2,8 kW
Qgrzewcz=3,2kW
Nzd =0,65/0,73 kW 230V
L*S*H=940*290*535
masa 21kg
Jednostka powietrzna AOYG24LFCC
Qchłodz=7,1 kW
Qgrzewcz=8,0kW
Nzd =2,2 /2,21 kW 230V
L*S*H=790*290*520
masa 41kg
Jednostka powietrzna AOYG24LFCC
Qchłodz=7,1 kW
Qgrzewcz=8,0kW
Nzd =2,2 /2,21 kW 230V
L*S*H=790*290*520
masa 41kg
Jednostka powietrzna AOYG14LMCA
Qchłodz=4,0 kW
Qgrzewcz=5,0kW
Nzd =1,13/1,36 kW 230V
L*S*H=780*290*546
masa 34kg
Wmb Wentylator kanałowy
RVK 210w Vo=485 m3/h
Nzn=12,9W,230V,n=1852 obr/min
Wo Wentylator kanałowy
RVK Silko 160 EC9, Vo=350 m3/h
Nzn=56,9W,230V,n=2537 obr/min
Wo Wentylator kanałowy
RVK Silko 160 EC9, Vo=300 m3/h
Nzn=56,9W,230V,n=2537 obr/min
CENTRALA WENTYLACYJNA
HERMES 4
Vo=2440 m3/h, Vu=2080 m3/h
Qnoln=15 kW
Nel =2,2+0,75 kW/400V
L*S*H=400*2140*500 masa 688 kg
Centrala wentylacyjna podwieszona.
Zabudowa w holu budynku na III piętrze
Wyrzutnie dachowe wyprowadzić nad dach budynku
Jednostki zewnętrzne wyprowadzić nad dach budynku
Zabudowę uzgodnić z projektantem konstrukcji
Czerpnia ścienna 1000*400
spód=2,5 m npt
przekrój A - A 1:100
LABORATORIUM
ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES NIE OBJĘTY PROJEKTEM
ZAKRES OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
110,77m2
3.17 SEROLOGIA
30,0%C BEZ ŚWIN
3.16 BIOCHEMIA KLIN.
BEZ ŚWIN
PCV RULON
3.15 MIKROBIOLOGIA
PCV RULON
3.14 ZAKAŹNA
PCV RULON
3.13 ZAKAŹNA
PCV RULON
3.12 TERMOTA
3.11 TERMOTA
3.10 TERMOTA
3.9 TERMOTA
3.8 TERMOTA
3.7 TERMOTA
3.6 TERMOTA
3.5 TERMOTA
3.4 TERMOTA
3.3 OFTALMOLOGIA
PCV RULON
3.2 KONTAKTY
PCV RULON
3.1 KONTAKTY
47%C PCV RULON
3.20 KONTAKTY
PCV RULON
3.19 PRACOWNIA
PCV RULON
3.18 PRACOWNIA
PCV RULON
3.21 PRACOWNIA
PCV RULON
3.22 PRACOWNIA
PCV RULON
3.23 PRACOWNIA
PCV RULON
3.24 PRACOWNIA
PCV RULON
3.25 PRACOWNIA
PCV RULON
3.26 PRACOWNIA
PCV RULON
3.27 PRACOWNIA
PCV RULON
3.28 PRACOWNIA
PCV RULON
3.29 PRACOWNIA
PCV RULON
3.30 PRACOWNIA
PCV RULON